



211513341215



NO.HZSJ-JS-100

检测报告

NO: (S 检) 字 (2024) 第 11091 号

样品名称: 生活饮用水 (末梢水)

委托单位: 菏泽市水务集团自来水有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024 年 11 月 21 日


菏泽市水质检验检测中心有限公司



检测基础信息表

NO: (S检)字(2024)第11091号

第1页 共11页

委托单位	菏泽市水务集团自来水有限公司	联系人及电话	李健 18053093653
委托单位地址	菏泽市牡丹区牡丹路1258号		
受检单位	菏泽市水务集团自来水有限公司	联系人及电话	王颖 0530-5198825
受检单位地址	菏泽市牡丹区牡丹路1258号		
样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 采样 <input type="checkbox"/> 送样 <input type="checkbox"/> 现场监测	检测类别	委托检测
检测点位及数量	碧桂园天汇1号楼404厨房水龙头、中北新都心天悦10号楼20002厨房水龙头、和平人家26号楼1303厨房水龙头、万福康乐居2号楼1501洗手池水龙头、将军苑二期18号楼一单元03001水龙头 5个		
检测频次	1次	样品名称	生活饮用水(管网末梢)
采样/送样日期	2024年11月15日	采样/送样人员	曹广灿、刘浩然
检测项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、总α放射性、总β放射性、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯共43项。		
分析日期	2024年11月15日~2024年11月20日		
样品数量	塑料桶5L×5、棕色玻璃瓶1L×10、无菌瓶500mL×5、顶空瓶40mL×5		
样品状态描述	无色无味无浮油透明液体		
判定依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检测方法及设备	见附表		
结论及评价	经检验,所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。  2024年11月21日		

编制: 崔鲁言

审核:

韩俊红

批准:

王芳

2024年11月21日

2024年11月21日

2024年11月21日

检测结果报告表

NO: (S检)字(2024)第11091号

第2页 共11页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	判定结果
碧桂园 天汇 1号楼 404 厨房 水龙头	SH241109101	1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		2	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		3	菌落总数 (CFU/mL)	13	≤ 100	合格
		4	砷 (mg/L)	< 0.00009	≤ 0.01	合格
		5	镉 (mg/L)	< 0.00006	≤ 0.005	合格
		6	铬 (六价) (mg/L)	< 0.004	≤ 0.05	合格
		7	铅 (mg/L)	< 0.00007	≤ 0.01	合格
		8	汞 (mg/L)	< 0.00007	≤ 0.001	合格
		9	氰化物 (mg/L)	0.002	≤ 0.05	合格
		10	氟化物 (mg/L)	0.50	≤ 1.0	合格
		11	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	1.16	≤ 10	合格
		12	三氯甲烷 (mg/L)	0.009	≤ 0.06	合格
		13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.013	≤ 0.1	合格
		14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.015	≤ 0.06	合格
		15	三溴甲烷 (mg/L)	0.004	≤ 0.1	合格
		16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.57	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和 ≤ 1	合格
		17	二氯乙酸 (mg/L)	< 0.0020	≤ 0.05	合格
		18	三氯乙酸 (mg/L)	< 0.0010	≤ 0.1	合格
		19	溴酸盐 (mg/L)	/	≤ 0.01	/
		20	亚氯酸盐 (mg/L)	0.10	≤ 0.7	合格
		21	氯酸盐 (mg/L)	0.25	≤ 0.7	合格
		22	色度 (铂钴色度单位) (度)	< 5	≤ 15	合格
		23	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.6	≤ 1	合格
		24	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格

备注:水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用二氧化氯预氧化,次氯酸钠消毒。

本页以下空白

检测结果报告表

NO: (S检)字(2024)第11091号

第3页 共11页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	判定结果
碧桂园 天汇 1号楼 404 厨房 水龙头	SH241109101	25	肉眼可见物	无	无	合格
		26	pH	8.04	≥ 6.5 且 ≤ 8.5	合格
		27	铝(mg/L)	0.07	≤ 0.2	合格
		28	铁(mg/L)	< 0.03	≤ 0.3	合格
		29	锰(mg/L)	< 0.00006	≤ 0.1	合格
		30	铜(mg/L)	< 0.00009	≤ 1.0	合格
		31	锌(mg/L)	< 0.0009	≤ 1.0	合格
		32	氯化物(mg/L)	90	≤ 250	合格
		33	硫酸盐(mg/L)	168	≤ 250	合格
		34	溶解性总固体(mg/L)	536	≤ 1000	合格
		35	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	243	≤ 450	合格
		36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	1.48	≤ 3	合格
		37	氨(以N计)(mg/L)	< 0.02	≤ 0.5	合格
		38	总 α 放射性(Bq/L)	0.03	≤ 0.5 (指导值)	合格
		39	总 β 放射性(Bq/L)	0.31	≤ 1 (指导值)	合格
40	游离氯(mg/L)	0.05	≤ 2 末梢水 余量 ≥ 0.05	合格		
41	总氯(mg/L)	/	≤ 3 末梢水 余量 ≥ 0.05	/		
42	臭氧(mg/L)	/	≤ 0.3 末梢水 余量 ≥ 0.02	/		
43	二氧化氯(mg/L)	/	≤ 0.8 末梢水 余量 ≥ 0.02	/		

备注: 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时, 测定游离氯。

本页以下空白

检测结果报告表

NO: (S检)字(2024)第11091号

第4页 共11页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	判定结果
中北 新都心 天悦 10号楼 20002 厨房 水龙头	SH241109102	1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		2	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		3	菌落总数 (CFU/mL)	未检出	≤100	合格
		4	砷 (mg/L)	<0.00009	≤0.01	合格
		5	镉 (mg/L)	<0.00006	≤0.005	合格
		6	铬 (六价) (mg/L)	<0.004	≤0.05	合格
		7	铅 (mg/L)	<0.00007	≤0.01	合格
		8	汞 (mg/L)	<0.00007	≤0.001	合格
		9	氰化物 (mg/L)	0.003	≤0.05	合格
		10	氟化物 (mg/L)	0.51	≤1.0	合格
		11	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.15	≤10	合格
		12	三氯甲烷 (mg/L)	0.006	≤0.06	合格
		13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.009	≤0.1	合格
		14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.012	≤0.06	合格
		15	三溴甲烷 (mg/L)	0.003	≤0.1	合格
		16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.42	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和≤1	合格
		17	二氯乙酸 (mg/L)	<0.0020	≤0.05	合格
		18	三氯乙酸 (mg/L)	<0.0010	≤0.1	合格
		19	溴酸盐 (mg/L)	/	≤0.01	/
		20	亚氯酸盐 (mg/L)	0.08	≤0.7	合格
		21	氯酸盐 (mg/L)	0.27	≤0.7	合格
		22	色度 (铂钴色度单位) (度)	<5	≤15	合格
		23	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.7	≤1	合格
		24	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格

备注:水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用二氧化氯预氧化,次氯酸钠消毒。

本页以下空白

检测结果报告表

NO: (S检)字(2024)第11091号

第5页 共11页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	判定结果
中北 新都心 天悦 10号楼 20002 厨房 水龙头	SH241109102	25	肉眼可见物	无	无	合格
		26	pH	8.07	≥ 6.5 且 ≤ 8.5	合格
		27	铝(mg/L)	0.07	≤ 0.2	合格
		28	铁(mg/L)	< 0.03	≤ 0.3	合格
		29	锰(mg/L)	< 0.00006	≤ 0.1	合格
		30	铜(mg/L)	0.0001	≤ 1.0	合格
		31	锌(mg/L)	< 0.0009	≤ 1.0	合格
		32	氯化物(mg/L)	92	≤ 250	合格
		33	硫酸盐(mg/L)	171	≤ 250	合格
		34	溶解性总固体(mg/L)	530	≤ 1000	合格
		35	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	241	≤ 450	合格
		36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	1.14	≤ 3	合格
		37	氨(以N计)(mg/L)	< 0.02	≤ 0.5	合格
		38	总 α 放射性(Bq/L)	0.03	≤ 0.5 (指导值)	合格
		39	总 β 放射性(Bq/L)	0.30	≤ 1 (指导值)	合格

备注: 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时, 测定游离氯。

本页以下空白

检测结果报告表

NO: (S检)字(2024)第11091号

第6页 共11页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	判定结果
和平人家 26号楼 1303 厨房 水龙头	SH241109103	1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		2	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		3	菌落总数 (CFU/mL)	1	≤ 100	合格
		4	砷 (mg/L)	< 0.00009	≤ 0.01	合格
		5	镉 (mg/L)	< 0.00006	≤ 0.005	合格
		6	铬 (六价) (mg/L)	< 0.004	≤ 0.05	合格
		7	铅 (mg/L)	< 0.00007	≤ 0.01	合格
		8	汞 (mg/L)	< 0.00007	≤ 0.001	合格
		9	氰化物 (mg/L)	0.002	≤ 0.05	合格
		10	氟化物 (mg/L)	0.55	≤ 1.0	合格
		11	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	1.19	≤ 10	合格
		12	三氯甲烷 (mg/L)	0.010	≤ 0.06	合格
		13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.009	≤ 0.1	合格
		14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.013	≤ 0.06	合格
		15	三溴甲烷 (mg/L)	0.003	≤ 0.1	合格
		16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.50	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和 ≤ 1	合格
		17	二氯乙酸 (mg/L)	< 0.0020	≤ 0.05	合格
		18	三氯乙酸 (mg/L)	< 0.0010	≤ 0.1	合格
		19	溴酸盐 (mg/L)	/	≤ 0.01	/
		20	亚氯酸盐 (mg/L)	0.07	≤ 0.7	合格
		21	氯酸盐 (mg/L)	0.25	≤ 0.7	合格
		22	色度 (铂钴色度单位) (度)	< 5	≤ 15	合格
		23	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.5	≤ 1	合格
		24	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格

备注:水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用二氧化氯预氧化,次氯酸钠消毒。

本页以下空白

检测结果报告表

NO: (S检)字(2024)第11091号

第7页 共11页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	判定结果
和平人家 26号楼 1303 厨房 水龙头	SH241109103	25	肉眼可见物	无	无	合格
		26	pH	8.09	≥ 6.5 且 ≤ 8.5	合格
		27	铝(mg/L)	0.08	≤ 0.2	合格
		28	铁(mg/L)	< 0.03	≤ 0.3	合格
		29	锰(mg/L)	0.002	≤ 0.1	合格
		30	铜(mg/L)	0.002	≤ 1.0	合格
		31	锌(mg/L)	< 0.0009	≤ 1.0	合格
		32	氯化物(mg/L)	96	≤ 250	合格
		33	硫酸盐(mg/L)	174	≤ 250	合格
		34	溶解性总固体(mg/L)	539	≤ 1000	合格
		35	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	242	≤ 450	合格
		36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	1.29	≤ 3	合格
		37	氨(以N计)(mg/L)	< 0.02	≤ 0.5	合格
		38	总 α 放射性(Bq/L)	0.04	≤ 0.5 (指导值)	合格
		39	总 β 放射性(Bq/L)	0.23	≤ 1 (指导值)	合格
40	游离氯(mg/L)	0.09	≤ 2 末梢水 余量 ≥ 0.05	合格		
41	总氯(mg/L)	/	≤ 3 末梢水 余量 ≥ 0.05	/		
42	臭氧(mg/L)	/	≤ 0.3 末梢水 余量 ≥ 0.02	/		
43	二氧化氯(mg/L)	/	≤ 0.8 末梢水 余量 ≥ 0.02	/		

备注: 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时, 测定游离氯。

本页以下空白

检测结果报告表

NO: (S 检) 字 (2024) 第 11091 号

第 8 页 共 11 页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	判定结果
万福 康乐居 2 号楼 1501 洗手池 水龙头	SH241109104	1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		2	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		3	菌落总数 (CFU/mL)	22	≤ 100	合格
		4	砷 (mg/L)	< 0.00009	≤ 0.01	合格
		5	镉 (mg/L)	< 0.00006	≤ 0.005	合格
		6	铬 (六价) (mg/L)	< 0.004	≤ 0.05	合格
		7	铅 (mg/L)	< 0.00007	≤ 0.01	合格
		8	汞 (mg/L)	< 0.00007	≤ 0.001	合格
		9	氰化物 (mg/L)	< 0.002	≤ 0.05	合格
		10	氟化物 (mg/L)	0.52	≤ 1.0	合格
		11	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	1.13	≤ 10	合格
		12	三氯甲烷 (mg/L)	0.012	≤ 0.06	合格
		13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.012	≤ 0.1	合格
		14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.016	≤ 0.06	合格
		15	三溴甲烷 (mg/L)	0.004	≤ 0.1	合格
		16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.63	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和 ≤ 1	合格
		17	二氯乙酸 (mg/L)	< 0.0020	≤ 0.05	合格
		18	三氯乙酸 (mg/L)	< 0.0010	≤ 0.1	合格
		19	溴酸盐 (mg/L)	/	≤ 0.01	/
		20	亚氯酸盐 (mg/L)	0.09	≤ 0.7	合格
		21	氯酸盐 (mg/L)	0.25	≤ 0.7	合格
		22	色度 (铂钴色度单位) (度)	< 5	≤ 15	合格
		23	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.5	≤ 1	合格
		24	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格

备注: 水处理工艺流程中预氧化或消毒方式: 采用二氧化氯预氧化, 次氯酸钠消毒。

本页以下空白

检测结果报告表

NO: (S检)字(2024)第11091号

第9页 共11页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	判定结果
万福 康乐居 2号楼 1501 洗手池 水龙头	SH241109104	25	肉眼可见物	无	无	合格
		26	pH	8.03	≥ 6.5 且 ≤ 8.5	合格
		27	铝 (mg/L)	0.07	≤ 0.2	合格
		28	铁 (mg/L)	< 0.03	≤ 0.3	合格
		29	锰 (mg/L)	< 0.00006	≤ 0.1	合格
		30	铜 (mg/L)	0.0004	≤ 1.0	合格
		31	锌 (mg/L)	0.003	≤ 1.0	合格
		32	氯化物 (mg/L)	88	≤ 250	合格
		33	硫酸盐 (mg/L)	165	≤ 250	合格
		34	溶解性总固体 (mg/L)	521	≤ 1000	合格
		35	总硬度 (以 CaCO_3 计) (mg/L)	240	≤ 450	合格
		36	高锰酸盐指数 (以 O_2 计) (mg/L)	1.38	≤ 3	合格
		37	氨 (以 N 计) (mg/L)	< 0.02	≤ 0.5	合格
		38	总 α 放射性 (Bq/L)	0.07	≤ 0.5 (指导值)	合格
		39	总 β 放射性 (Bq/L)	0.30	≤ 1 (指导值)	合格
40	游离氯 (mg/L)	0.08	≤ 2 末梢水 余量 ≥ 0.05	合格		
41	总氯 (mg/L)	/	≤ 3 末梢水 余量 ≥ 0.05	/		
42	臭氧 (mg/L)	/	≤ 0.3 末梢水 余量 ≥ 0.02	/		
43	二氧化氯 (mg/L)	/	≤ 0.8 末梢水 余量 ≥ 0.02	/		

备注: 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时, 测定游离氯。

本页以下空白

检测结果报告表

NO: (S检)字(2024)第11091号

第10页 共11页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	判定结果
将军苑二期 18号楼一单元 03001 水龙头	SH241109105	1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		2	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		3	菌落总数 (CFU/mL)	4	≤ 100	合格
		4	砷 (mg/L)	< 0.00009	≤ 0.01	合格
		5	镉 (mg/L)	< 0.00006	≤ 0.005	合格
		6	铬 (六价) (mg/L)	< 0.004	≤ 0.05	合格
		7	铅 (mg/L)	< 0.00007	≤ 0.01	合格
		8	汞 (mg/L)	< 0.00007	≤ 0.001	合格
		9	氰化物 (mg/L)	0.003	≤ 0.05	合格
		10	氟化物 (mg/L)	0.52	≤ 1.0	合格
		11	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	1.13	≤ 10	合格
		12	三氯甲烷 (mg/L)	0.008	≤ 0.06	合格
		13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.011	≤ 0.1	合格
		14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.013	≤ 0.06	合格
		15	三溴甲烷 (mg/L)	0.004	≤ 0.1	合格
		16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.50	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和 ≤ 1	合格
		17	二氯乙酸 (mg/L)	< 0.0020	≤ 0.05	合格
		18	三氯乙酸 (mg/L)	< 0.0010	≤ 0.1	合格
		19	溴酸盐 (mg/L)	/	≤ 0.01	/
		20	亚氯酸盐 (mg/L)	0.11	≤ 0.7	合格
		21	氯酸盐 (mg/L)	0.25	≤ 0.7	合格
		22	色度 (铂钴色度单位) (度)	< 5	≤ 15	合格
		23	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.5	≤ 1	合格
		24	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格

备注:水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用二氧化氯预氧化,次氯酸钠消毒。

本页以下空白

检测结果报告表

NO: (S检)字(2024)第11091号

第11页 共11页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	判定结果
将军苑 二期 18号楼 一单元 03001 水龙头	SH241109105	25	肉眼可见物	无	无	合格
		26	pH	8.04	≥ 6.5 且 ≤ 8.5	合格
		27	铝 (mg/L)	0.06	≤ 0.2	合格
		28	铁 (mg/L)	< 0.03	≤ 0.3	合格
		29	锰 (mg/L)	< 0.00006	≤ 0.1	合格
		30	铜 (mg/L)	0.0002	≤ 1.0	合格
		31	锌 (mg/L)	0.002	≤ 1.0	合格
		32	氯化物 (mg/L)	89	≤ 250	合格
		33	硫酸盐 (mg/L)	166	≤ 250	合格
		34	溶解性总固体 (mg/L)	518	≤ 1000	合格
		35	总硬度 (以 CaCO_3 计) (mg/L)	245	≤ 450	合格
		36	高锰酸盐指数 (以 O_2 计) (mg/L)	1.10	≤ 3	合格
		37	氨 (以 N 计) (mg/L)	< 0.02	≤ 0.5	合格
		38	总 α 放射性 (Bq/L)	0.03	≤ 0.5 (指导值)	合格
		39	总 β 放射性 (Bq/L)	0.17	≤ 1 (指导值)	合格
		40	游离氯 (mg/L)	0.05	≤ 2 末梢水 余量 ≥ 0.05	合格
41	总氯 (mg/L)	/	≤ 3 末梢水 余量 ≥ 0.05	/		
42	臭氧 (mg/L)	/	≤ 0.3 末梢水 余量 ≥ 0.02	/		
43	二氧化氯 (mg/L)	/	≤ 0.8 末梢水 余量 ≥ 0.02	/		

备注: 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时, 测定游离氯。

本页以下空白

附表：检测仪器设备一览表

类别	检测项目	单位	检测方法依据	所用仪器及编号	最低检测质量浓度
生活 饮用水	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 (5.2) 滤膜法	HPX-9082MBE 电热恒温培养箱 HZSJ-YQ-603	/
	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 (7.2) 滤膜法	HPX-9082MBE 电热恒温培养箱 HZSJ-YQ-603	/
	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 (4.1) 平皿计数法	HPX-9082MBE 电热恒温培养箱 HZSJ-YQ-603	/
	砷	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (9.4) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体 质谱仪 HZSJ-YQ-202	0.09
	镉	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (12.4) 电感耦合等离子体质谱法		0.06
	铅	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (14.3) 电感耦合等离子体质谱法		0.07
	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (13.1) 二苯碳酰二肼分光光度法	TU-1900 紫外可见分光光度计 HZSJ-YQ-203	0.004
	汞	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (11.4) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体 质谱仪 HZSJ-YQ-202	0.07
	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 (7.3) 流动注射法	BDFIA-8000 全自动流动注射 分析仪 HZSJ-YQ-302	0.002
	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 (6.2) 离子色谱法	Aquion 离子色谱仪 HZSJ-YQ-105	0.1
	硝酸盐 (以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 (8.3) 离子色谱法		0.15
	三氯甲烷	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (4.3) 顶空毛细管柱气相色谱法	Trace1300 气相色谱仪 HZSJ-YQ-101	0.032
	一氯二溴甲烷	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (7.2) 顶空毛细管柱气相色谱法		0.016
	二氯一溴甲烷	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (6.2) 顶空毛细管柱气相色谱法		0.015
	三溴甲烷	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (5.2) 顶空毛细管柱气相色谱法		0.041
	二氯乙酸	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (15.1) 液液萃取衍生气相色谱法	Trace1300 气相色谱仪 HZSJ-YQ-102	2.0
三氯乙酸	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (16.1) 液液萃取衍生气相色谱法	1.0		

续表 1: 检测仪器设备一览表

类别	检测项目	单位	检测方法依据	所用仪器及编号	最低检测质量浓度
生活 饮用水	溴酸盐	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (22.1) 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	Aquion 离子色谱仪 HZSJ-YQ-105	5
	亚氯酸盐	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (20.2) 离子色谱法		2.4
	氯酸盐	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (21.2) 离子色谱法		5.0
	色度	度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (4.1) 铂-钴标准比色法	50mL 比色管 HZSJ-QM-006	5
	浑浊度(散射 浑浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (5.1) 散射法-福尔马肼标准	2100Q 浊度仪 HZSJ-YQ-209	/
	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (6.1) 嗅气和尝味法	/	/
	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (7.1) 直接观察法	/	/
	pH	/	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (8.1) 玻璃电极法	HQ440D 便携式水质多参数分析仪 (温度、pH、溶解氧、电导率) HZSJ-YQ-311	/
	铝	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (4.5) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体 质谱仪 HZSJ-YQ-202	1.2
	锰	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (6.6) 电感耦合等离子体质谱法		0.06
	铜	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (7.6) 电感耦合等离子体质谱法		0.09
	锌	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (8.4) 电感耦合等离子体质谱法		0.9
	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (5.1) 火焰原子吸收分光光度法	iCE3500 原子吸收分光光度计 (火焰+石墨炉一体机) HZSJ-YQ-201	0.03
	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (5.2) 离子色谱法	Aquion 离子色谱仪 HZSJ-YQ-105	0.15
	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (4.2) 离子色谱法		0.75
	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (11.1) 称量法	BCE224-1CCN 分析和精密天平 HZSJ-YQ-413	4
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (10.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法	酸式滴定管 HZSJ-QM-001	1.0	

续表 2: 检测仪器设备一览表


类别	检测项目	单位	检测方法依据	所用仪器及编号	最低检测质量浓度
生活 饮用水	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 (4.1) 酸性高锰酸钾滴定法	酸式滴定管 HZSJ-QM-005	0.05
	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (11.4) 流动注射法	BDFIA-8000 全自动流动注射 分析仪 HZSJ-YQ-302	0.02
	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (4.1) 低本底总 α 检测法	WIN-84 四通道低本底 α β 测 量仪 HZSJ-YQ-301	0.02
	总 β 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (5.1) 低本底总 β 检测法		0.03
	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (4.3) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	DR300 便携式余氯检测仪 HZSJ-YQ-321	0.02
	总氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (5.1) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	DR1900 便携式 Cl ₂ 、ClO ₂ 、总氯 检测仪 HZSJ-YQ-207	0.02
	臭氧	mg/L	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (9.3) 靛蓝现场测定法	DR3900 余氯、总氯、二氧化氯 分析仪 HZSJ-YQ-206	0.01
	二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (8.4) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	DR300 便携式二氧化氯检测仪 HZSJ-YQ-322	0.02

.....本报告结束.....

监测图 1:




监测图 2:

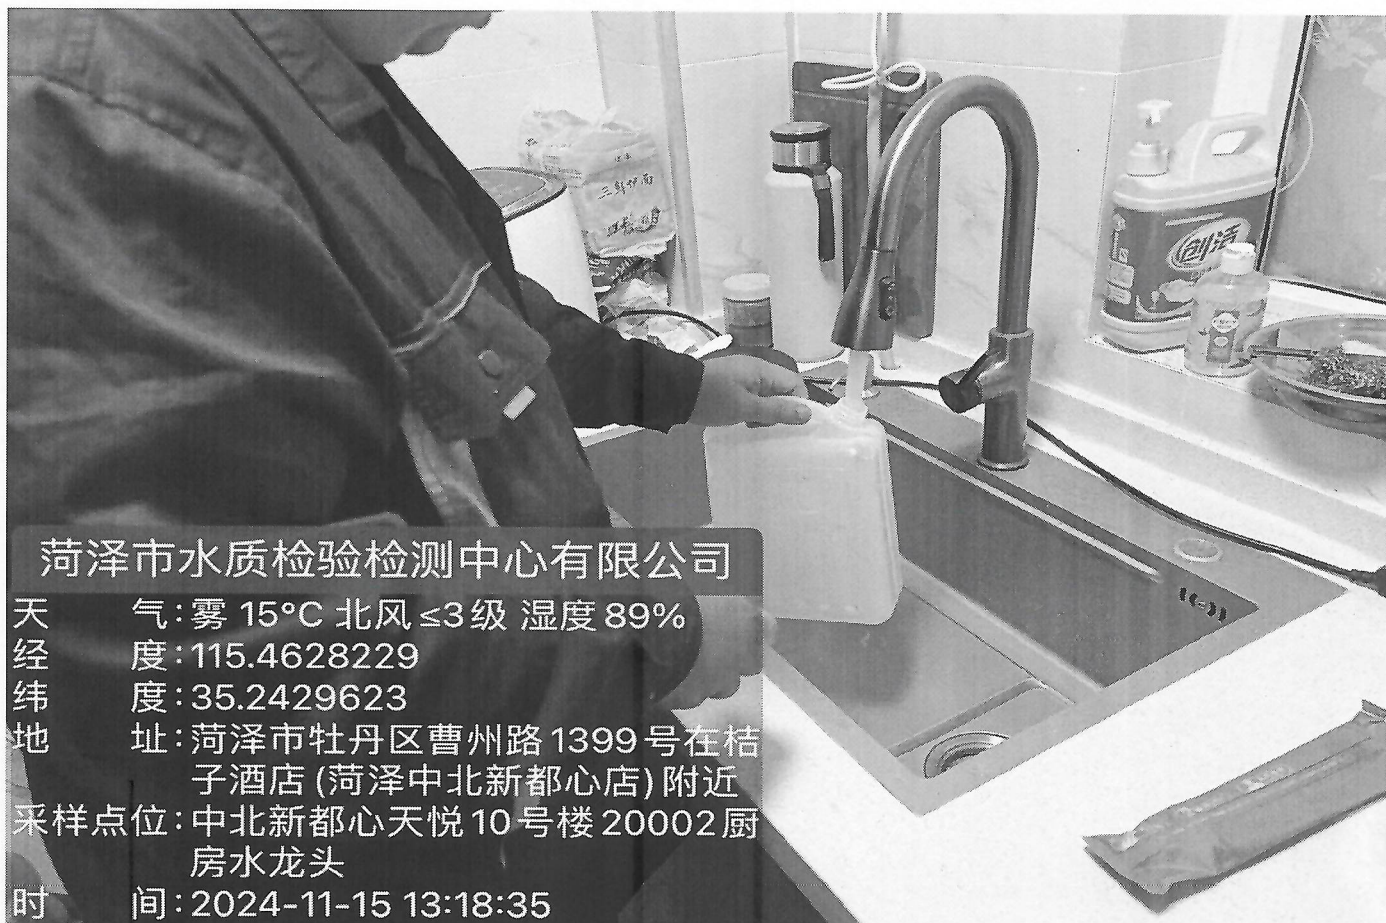

监测图 3:



监测图 4:

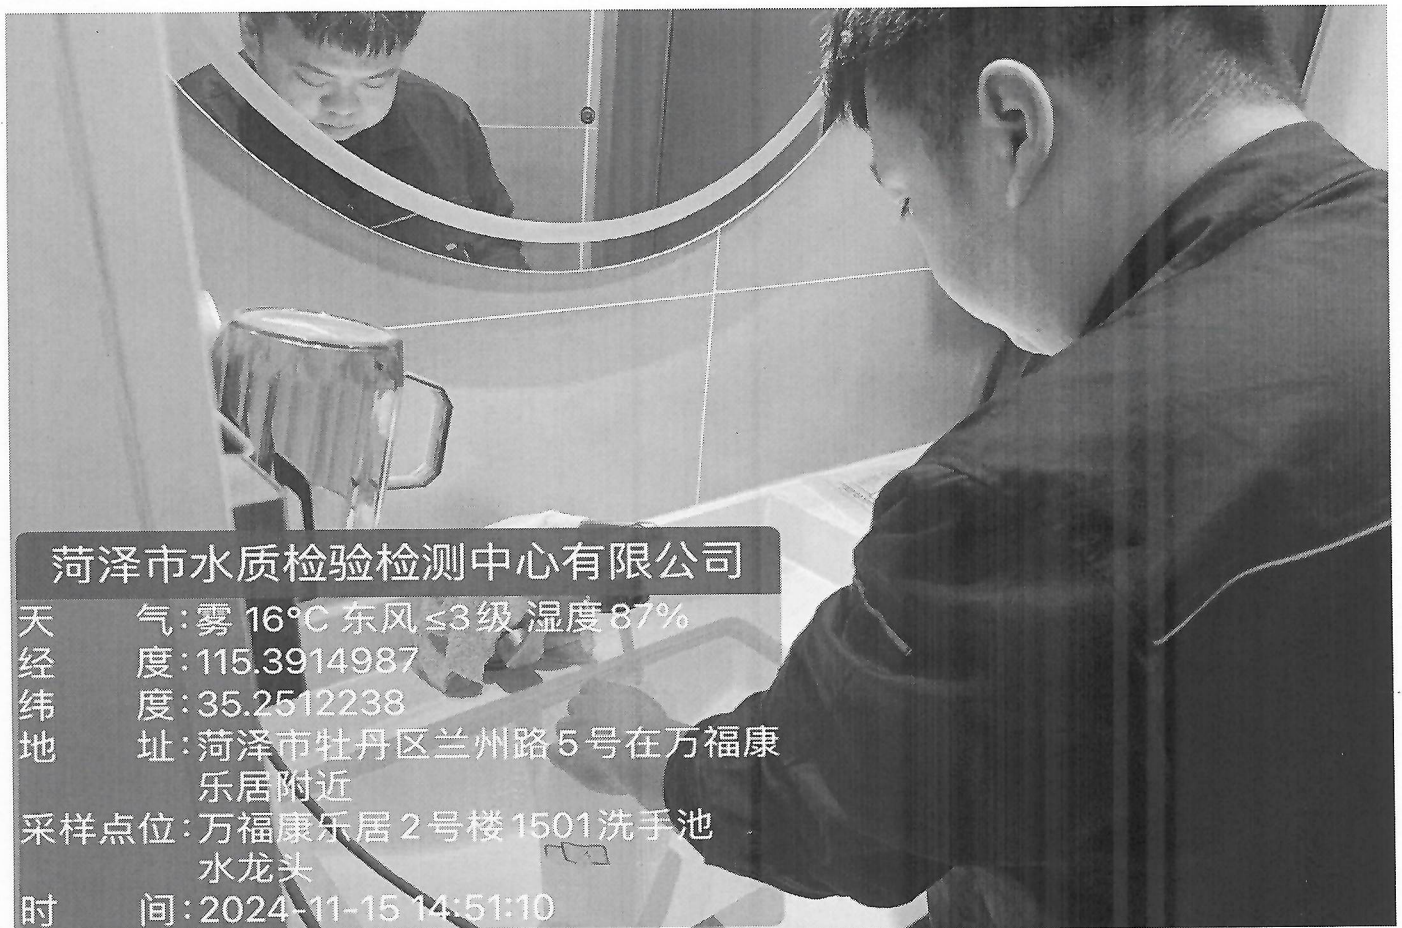

监测图 5:



声 明

- 1、本检测报告仅对委托项目负责。
- 2、报告无本公司“检验检测专用章”和“骑缝章”无效；无编制、审核和批准（授权签字人）签名无效；本检测报告涂改、增删无效。
- 3、对检测报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、未经本公司书面批准不得部分复制，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等，违者必究。
- 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责。
- 6、由委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，检测点位信息为客户提供。
- 7、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 8、标注*符号的检测项目为分包项目。
- 9、加盖 CMA 章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖 CMA 章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明。
- 10、本报告一式 2 份，正本交委托单位，副本连同原始记录一并存档。

检测业务联系电话：0530-7917736 18553070521

邮政编码：274105

地址：山东省菏泽市定陶区仿山镇上海路与万福路交叉口东 200 米